



POLAND – RUSSIA
CROSS-BORDER
COOPERATION PROGRAMME
2014-2020



PROGRAMME
IS CO-FINANCED
BY THE EUROPEAN UNION

Sępapol, 25.09.2020 r.

GMINA SĘPOPOL
ul. 11 Listopada 7, 11-210 Sępapol
woj. warmińsko-mazurskie

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

ZAPYTANIA WYKONAWCÓW DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Or.III.271.1.10.2020

BZP nr 585315-N-2020

Dotyczy: przetargu nieograniczonego zadania pn. "Przebudowa DG 121031N w msc. Różyna Dz. Nr 27-305/1 Gmina Sępapol".

Działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1843 ze zm.) Zamawiający udziela informacji na zapytania wykonawców:

1. **Zapytanie nr 3** – W ogłoszeniu o zamówieniu wskazują Państwo o konieczności dodatkowego wykonania kanału technologicznego. Proszę o doprecyzowanie czy mają już Państwo projekt tego kanału ? Po czyjej stronie jest koszt wykonania projektu kanału.

Odpowiedź Nr 3 – Zamawiający nie posiada projektu kanału technologicznego. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 24 ustawy Prawo budowlane kanał technologiczny w pasie drogowym w ramach przebudowy drogi jest na zgłoszenie i nie wymaga opracowania projektu.

2. **Zapytanie Nr 4** – Czy mają Państwo ustalone oczekiwania odnośnie kanału – jego trasę, wielkość, ilość?

Odpowiedź Nr 4 – Odpowiedź jak w pkt 8.

3. **Zapytanie nr 5** - Czy konieczne są projekty organizacji ruchu (tymczasowej i docelowej)?

Odpowiedź Nr 5 – Zamawiający wymaga tylko projektu tymczasowej organizacji ruchu.

4. **Zapytanie Nr 6** – Czy przewidują Państwo konieczność oznakowania pionowego/poziomego projektowanej drogi?

Odpowiedź Nr 6 – Zamawiający nie przewiduje znakowania projektowanej drogi?

5. **Zapytanie Nr 7** – Jaką długość należy przyjąć dla kanału technologicznego?

Odpowiedź Nr 7 – Dla kanału technologicznego należy przyjąć długość drogi.


6. **Zapytanie Nr 8** – Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały techniczne określa kilka rodzajów kanałów technicznych:

- kanał technologiczny – kanał technologiczny, o którym mowa w ustawie z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 460),
- kanał technologiczny przepustowy – ciąg kanału technologicznego usytuowany w pasie drogowym, przebiegający pod przeszkodami terenowymi, w szczególności pod konstrukcją nawierzchni drogowych, utwardzonych poboczy oraz pod miejscami postojowymi przeznaczonymi dla wszystkich rodzajów pojazdów drogowych, a także w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi obiektami budowlanymi,
- kanał technologiczny uliczny – ciąg kanału technologicznego usytuowany w pasie drogowym, w szczególności w miejscach przeznaczonych wyłącznie dla pieszych i rowerzystów oraz obszarach parkingowych przeznaczonych dla samochodów osobowych, a także w przypadkach współkorzystania z innymi obiektami budowlanymi,
- mikrokanalizacja kablowa – zespół podziemny z mikrorur służący do prowadzenia mikrokabli światłowodowych,

w związku z powyższym, aby jednoznacznie wyjaśnić zaistniałą sytuację, proszę Zamawiającego o przedstawienie projektu technicznego wraz z podanymi głębokościami na jakich ma być wykonany.

Odpowiedź Nr 8 - Zamawiający nie posiada projektu kanału technologicznego. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 24 ustawy Prawo budowlane kanał technologiczny w pasie drogowym w ramach przebudowy drogi jest na zgłoszenie i nie wymaga opracowania projektu.

Należy zastosować kanał określony w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne jako kanał uliczny „KTu” w profilu podstawowym jak poniżej

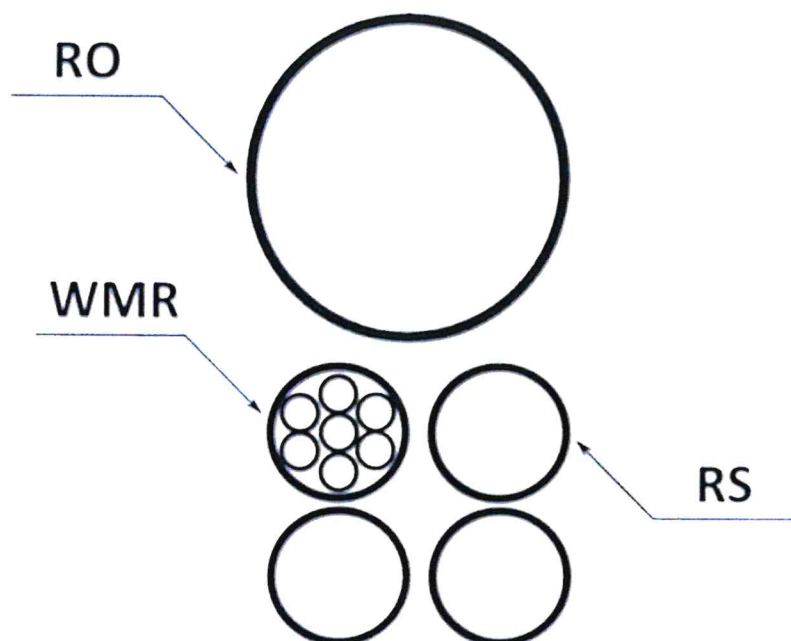

- 1 x Rura Osłonowa (RO) o zakresie średnic zewnętrznych od 110 do 160 mm,
- 3 x Rura Światłowodowa (RS) HDPE o średnicy zewnętrznej 40 mm i grubości ścianki min. 3,7 mm
- 1 x prefabrykowana Wiązka MikroRur (WMR) HDPE o zakresie średnic zewnętrznych 5-16 mm i grubości ścianki 0,75 -1 mm, instalowana w osłonie o średnicy 40-50 mm

Głębokość posadowienia kanału min. 0,8 m od powierzchni terenu.

Rozstaw studni na odcinkach prostoliniowych co 200 m. Jeżeli warunki na to pozwalają, dopuszcza się zwiększenie długości odcinków między sąsiednimi studniami poza terenem zabudowy.

7. **Dokonana modyfikacja staje się nierozłączną częścią SIWZ i dostępna jest na stronie internetowej: www.bip.sepopol.pl w zakładce: zamówienia publiczne.**
8. **Zmiany treści SIWZ nie powoduje zmiany terminu składania ofert, który pozostaje na dzień 30 września 2020 r. (środa) o godz. 13⁰⁰.**

Z up. BURMISTRZA

inż. Piotr Łazarz
ZASTĘPCA BURMISTRZA

Sporządziła: B. Pakuła